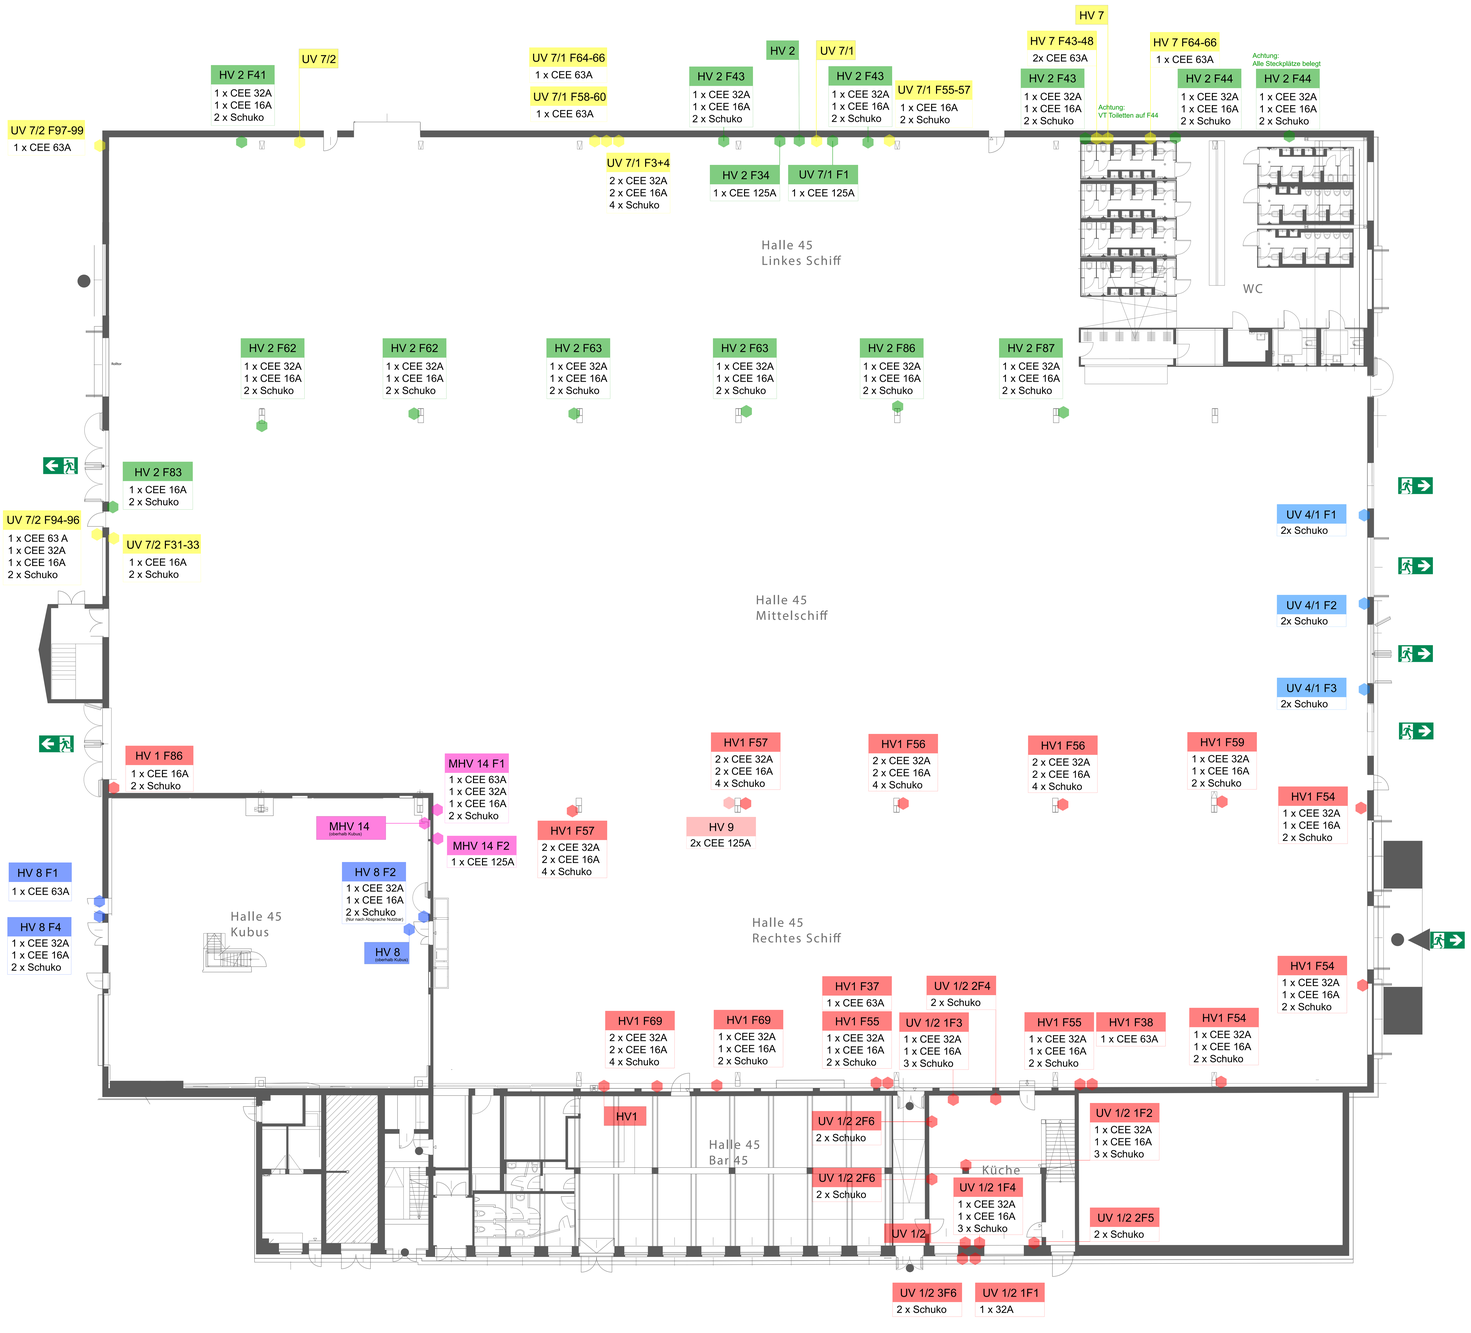

HV1	max. 400 A
HV2	max. 400 A
HV4	max. 125 A
HV7	max. 250 A
HV8	max. 160 A
HV9	max. 315 A
MHV14	max. 250 A
HV4 Vorsicherung	Hauslicht 125 A
MHV10 Vorsicherung	Kran Mittelschiff 200 A
MHV11 Vorsicherung	Kran Rechtes Schiff 80 A
MHV12 Vorsicherung	Kran Linkes Schiff 125 A
MHV15 Vorsicherung	Lüftungssteuerung 400 A

In der Zeichnung sind die steckbaren 400 V CEE-Anschlüsse dargestellt.

Es sind ausschließlich Unterverteilungen mit RCD zu verwenden.

230 V Schukoanschlüsse sind zusätzlich vorhanden.

Nutzung der Schukoanschlüsse nur mit vorgeschaltetem Personenschutzschalter.

Bis 14 Tage vor der Veranstaltung sind die Stromanforderungen mit der Halle 45 abzustimmen.

Stand: 20.12.2021